

# Merklblatt

## Rückbau von Erdgaszuleitungen

Wird eine Gasheizung ausser Betrieb genommen, muss die Erdgaszuleitung auf dem letzten Abzweiger von der Gashauptleitung getrennt und stillgelegt werden. Danach gilt sie als sicher und muss nicht mehr kontrolliert werden. Diese Massnahme wird vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) in den G2-Richtlinien für Rohrleitungen vorgeschrieben.


### Vorgehen beim Rückbau von Gasheizungen

- Wenn eine Gasheizung ausser Betrieb genommen wird, muss in jedem Fall die Regio Energie Solothurn informiert werden, damit der Zähler demontiert werden kann.
- Für die Stilllegung der Hauszuleitung sind Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese erfolgen auf Kosten des Hauseigentümers. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Tiefbauarbeiten.
- Alternativ können Sie die Tiefbauarbeiten selbst organisieren. Beachten Sie hierzu bitte die nachfolgenden Informationen.

### Eigenorganisation der Tiefbauarbeiten

- Planen Sie den Termin der Grabarbeiten bitte gemeinsam mit der Regio Energie Solothurn.
- Holen Sie vor Beginn der Grabarbeiten unter [www.regioenergie.ch/planauskunft](http://www.regioenergie.ch/planauskunft) Informationen über die aktuelle Lage der Leitungen im betroffenen Bereich ein.
- Erfolgen Grabarbeiten auf öffentlichem Grund, muss vorgängig ein Aufbruchgesuch bei der Gemeinde oder beim Kanton eingereicht werden.
- Die Mindestmasse des Aufbruchs sind:  
L = 1,5 m | B = 1,0 m | T = 20 cm rund um die Rohrleitungen (Hauptleitung und Ihre Zuleitung)

**WICHTIG:** Die Vorgaben des separaten Merklblatts «Grabarbeiten in der Nähe von Erdgasleitungen der Regio Energie Solothurn» müssen jederzeit eingehalten werden.

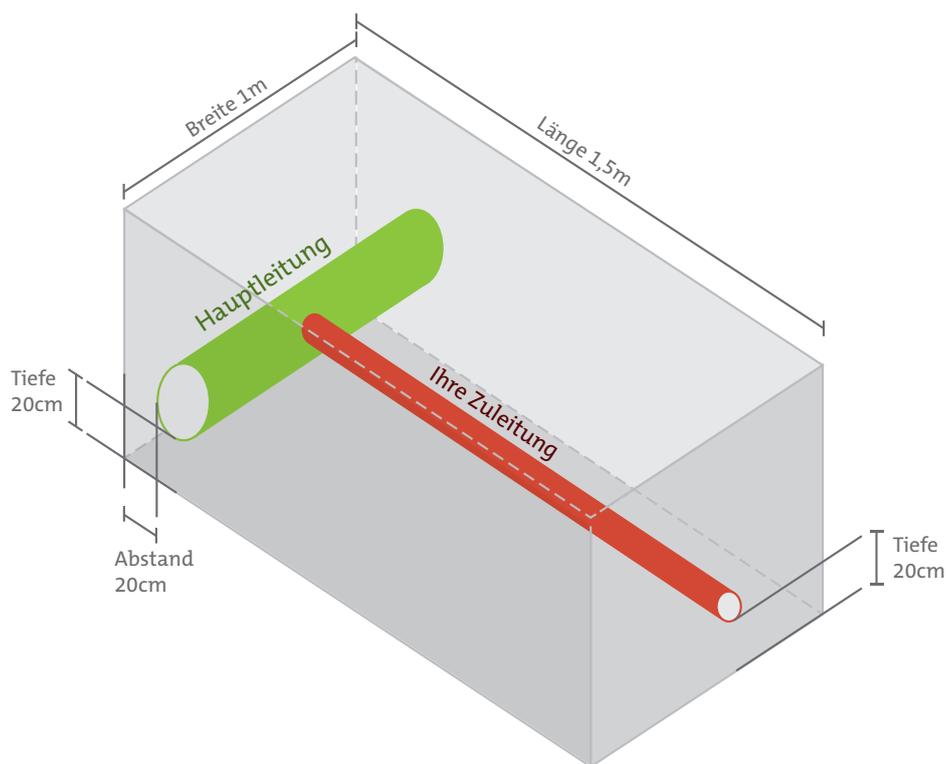

### Kontakt

#### Für allgemeine Fragen

Ivan Baschung  
Kundenberater Vertrieb Energie  
Telefon 032 626 94 44  
[ivan.baschung@regioenergie.ch](mailto:ivan.baschung@regioenergie.ch)

#### Für Fragen zur technischen Ausführung von Grabarbeiten

Harald Nordmann  
Leiter Netz-Service Gas + Wasser  
Telefon 032 626 94 76  
[harald.nordmann@regioenergie.ch](mailto:harald.nordmann@regioenergie.ch)

#### Für Fragen zur Zählerdemontage

Besim Tusha  
Leiter IK Gas, Wasser, Fernwärme  
Telefon 032 626 94 36  
[besim.tusha@regioenergie.ch](mailto:besim.tusha@regioenergie.ch)